

# 【館1溜池・館2溜池 ハザードマップ】

このマップは、館1溜池・館2溜池が決壊してから、10分後・20分後・30分後・40分後・50分後・60分後の浸水想定区域と、**60分間での最大水深を表しています。**

⚠️このマップは、館1溜池・館2溜池が**決壊した場合に限定し**、どのような被害となるかを想定したもので、異常気象による周辺地域の河川や水路の氾濫等は考慮していません。よって、実際の浸水区域は、ため池の貯水量、堤体の被害の程度、周辺の土地利用の変化、河川や水路の氾濫等により、異なる可能性があります。

## 【ため池諸元】

ため池名称: 館1溜池

- ① 堤防の高さ: 3.8m
- ② 堤防の長さ: 53.0m
- ③ 総貯水量: 12,500m<sup>3</sup>

## 【ため池諸元】


ため池名称: 館2溜池

- ① 堤防の高さ: 4.0m
- ② 堤防の長さ: 56.0m
- ③ 総貯水量: 1,000m<sup>3</sup>

# 館1溜池・館2溜池 ハザードマップ

浸水想定区域図 (60分)

【S=1:4,000】

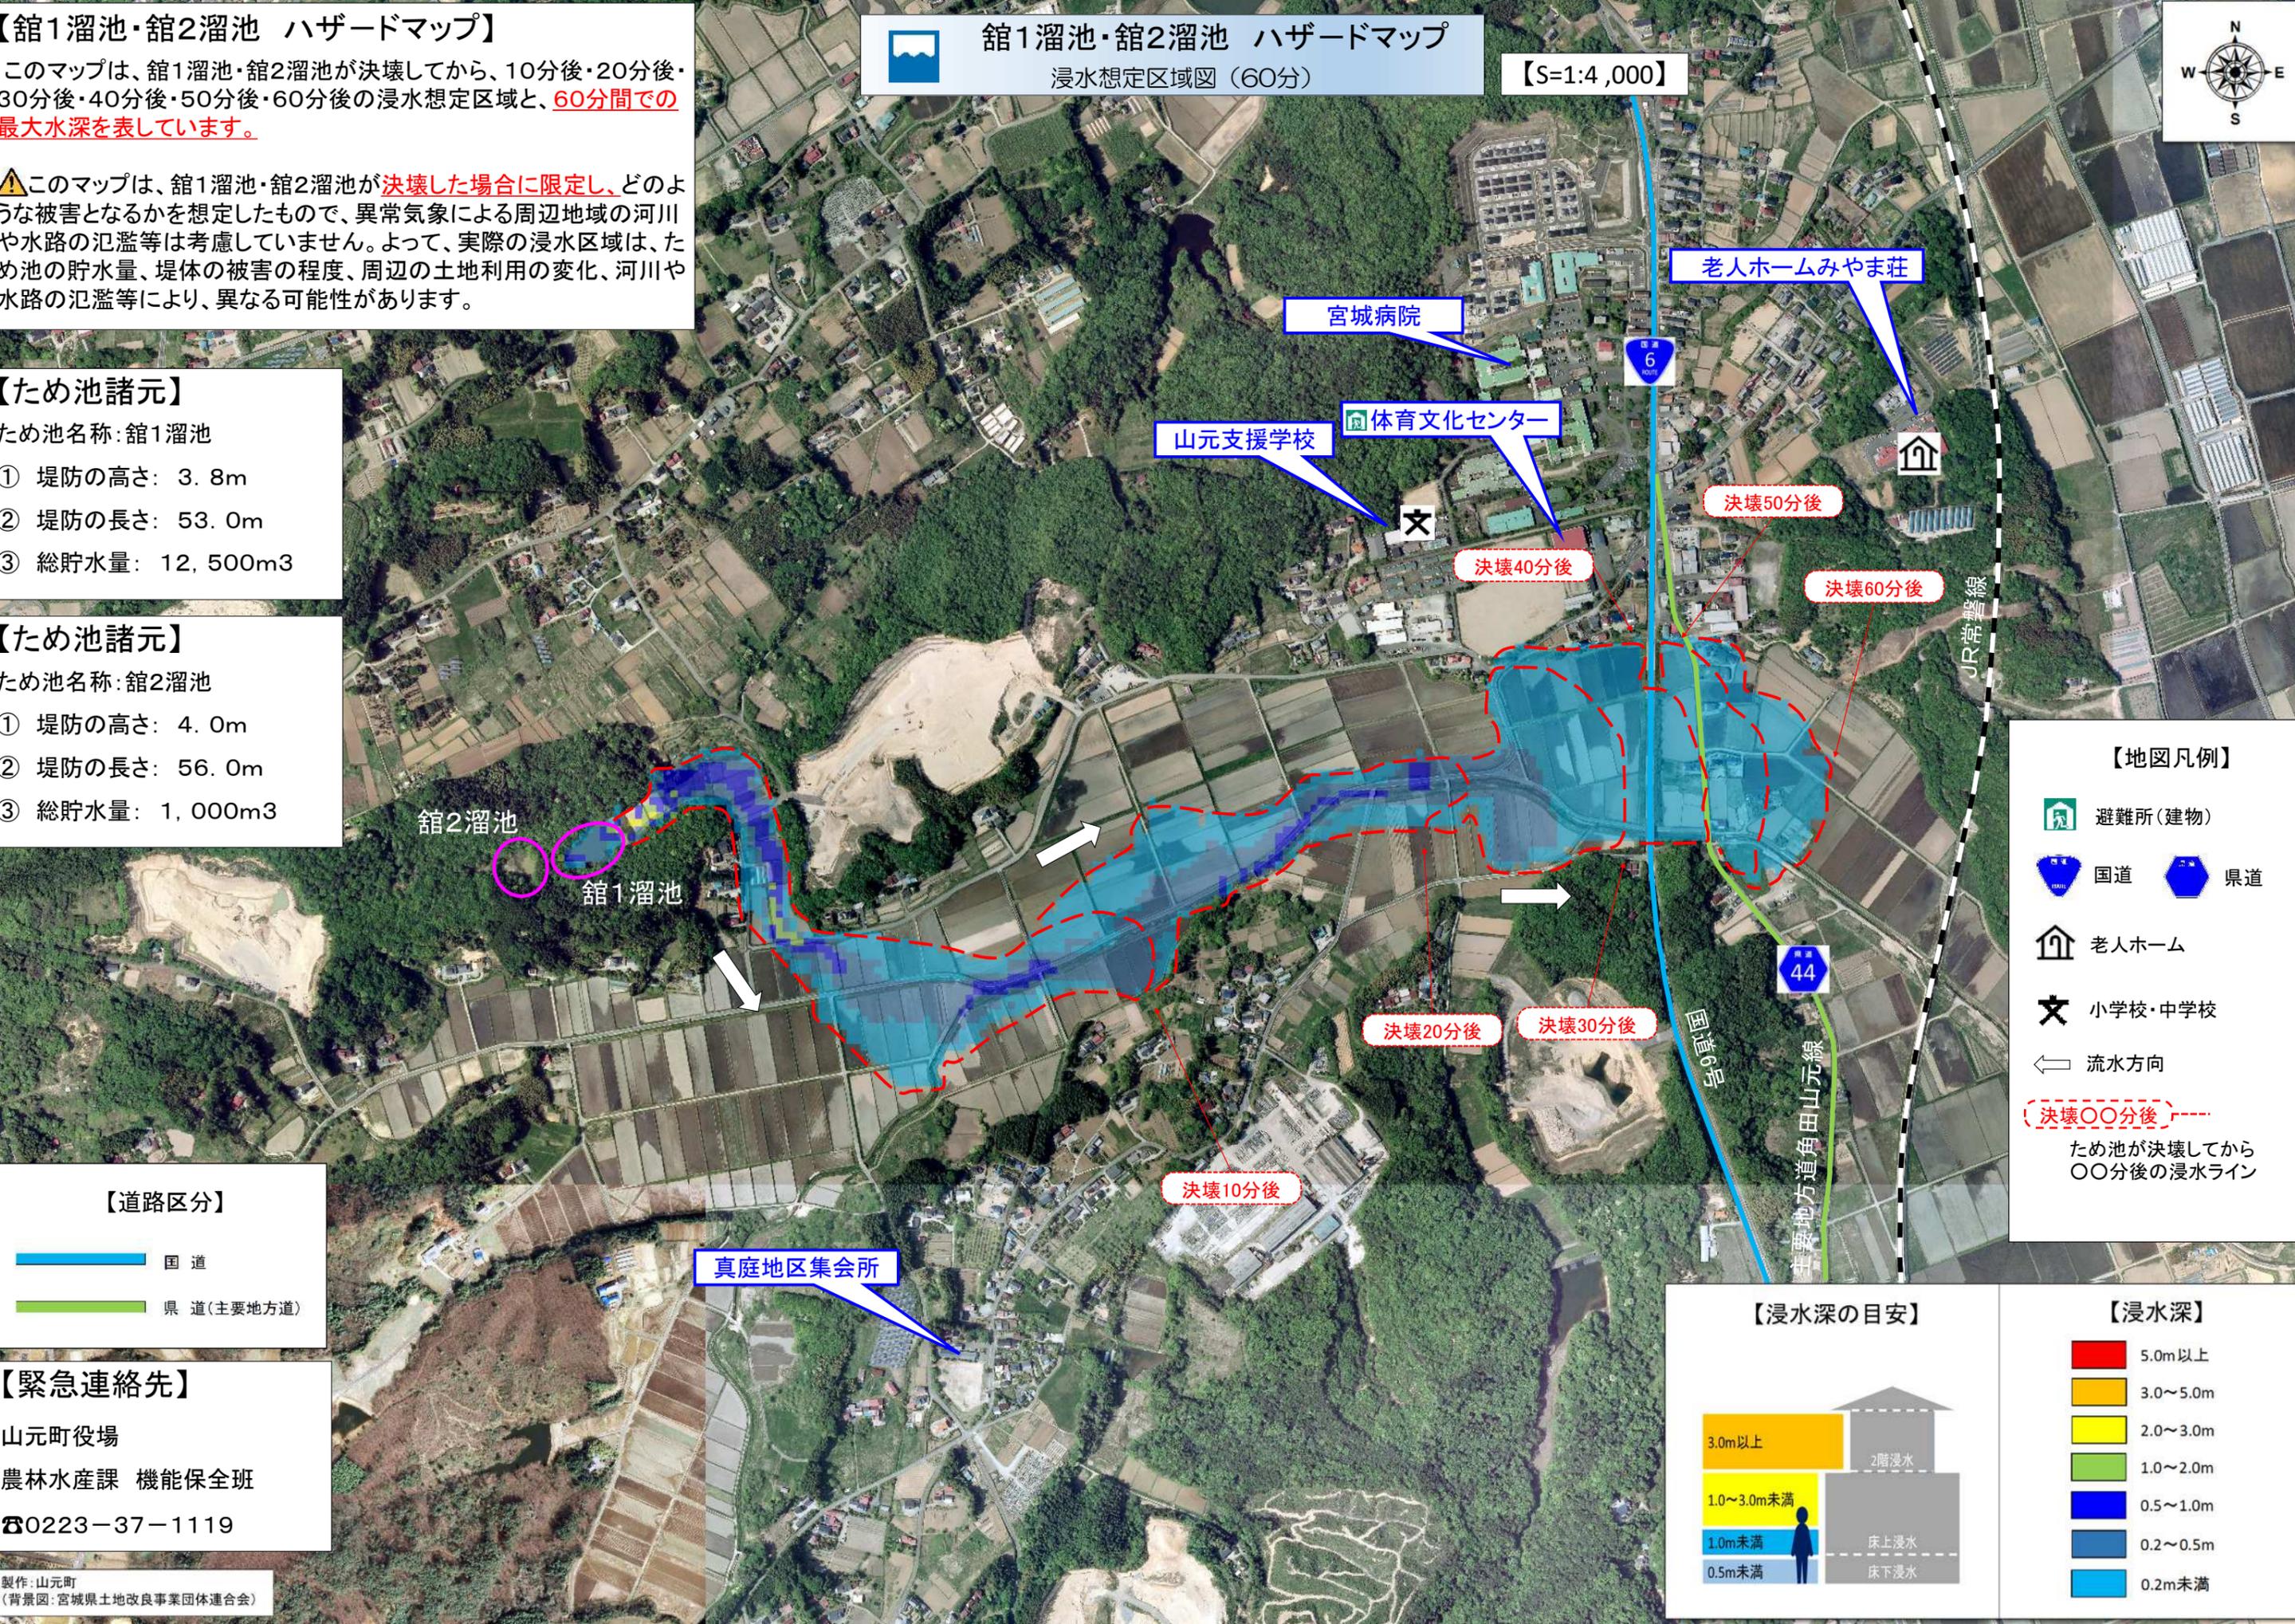

### 【地図凡例】

- 避難所(建物)
- 国道 県道
- 老人ホーム
- 小学校・中学校
- 流水方向
- 決壊〇〇分後

ため池が決壊してから〇〇分後の浸水ライン

### 【道路区分】

- 国道
- 県道(主要地方道)

### 【緊急連絡先】

山元町役場  
農林水産課 機能保全班  
☎0223-37-1119

### 【浸水深の目安】

3.0m以上	2階浸水
1.0~3.0m未満	床上浸水
1.0m未満	床下浸水
0.5m未満	床下浸水

### 【浸水深】

- 5.0m以上
- 3.0~5.0m
- 2.0~3.0m
- 1.0~2.0m
- 0.5~1.0m
- 0.2~0.5m
- 0.2m未満

製作: 山元町  
(背景図: 宮城県土地改良事業団体連合会)